

Agli installatori autorizzati
della Svizzera Italiana

Incaricato Alvaro Pozzi
Telefono 091 756 93 14

Locarno, 31 gennaio 2006 mf


Nuove disposizioni per il collegamento degli impianti di misura

Egregi Signori,

a seguito delle problematiche riscontrate per il collegamento diretto dei conduttori con sezioni elevate nei contatori con intensità nominale 10/80 A, anche la Società Elettrica Sopracenerina, si associa alle disposizioni delle Aziende del Cantone per quanto concerne il collegamento dei conteggi in cui i dispositivi di protezione d'abbonato superano l'intensità nominale di 63 A (PAE art. 6.61).

Dal 1° febbraio 2006, gli impianti di misura preceduti da dispositivi di protezione d'abbonato e con intensità nominale di 80 A, dovranno essere collegati a riduttori di corrente standard forniti dall'Azienda.

Schema misura

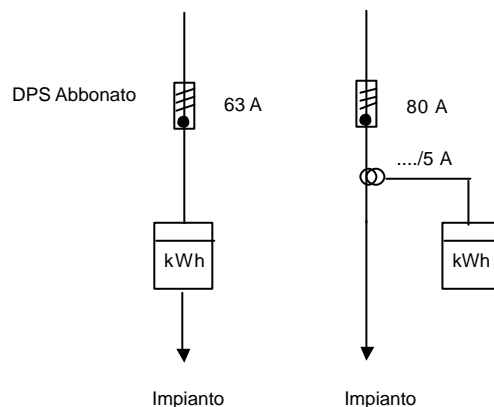

La modifica dell'art. 6.6 delle Prescrizioni d'Azienda PAE sarà effettuata al prossimo aggiornamento delle stesse.

Ringraziando per la collaborazione inviamo i nostri migliori saluti.

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA

ing. P. Mariotta

A. Pozzi